


RÉSEAU DE CHALEUR

SITUATION D'ORIGINE : Arrêt programmé d'une cogénération

OPTIMISATION : Remplacement par une chaudière biomasse

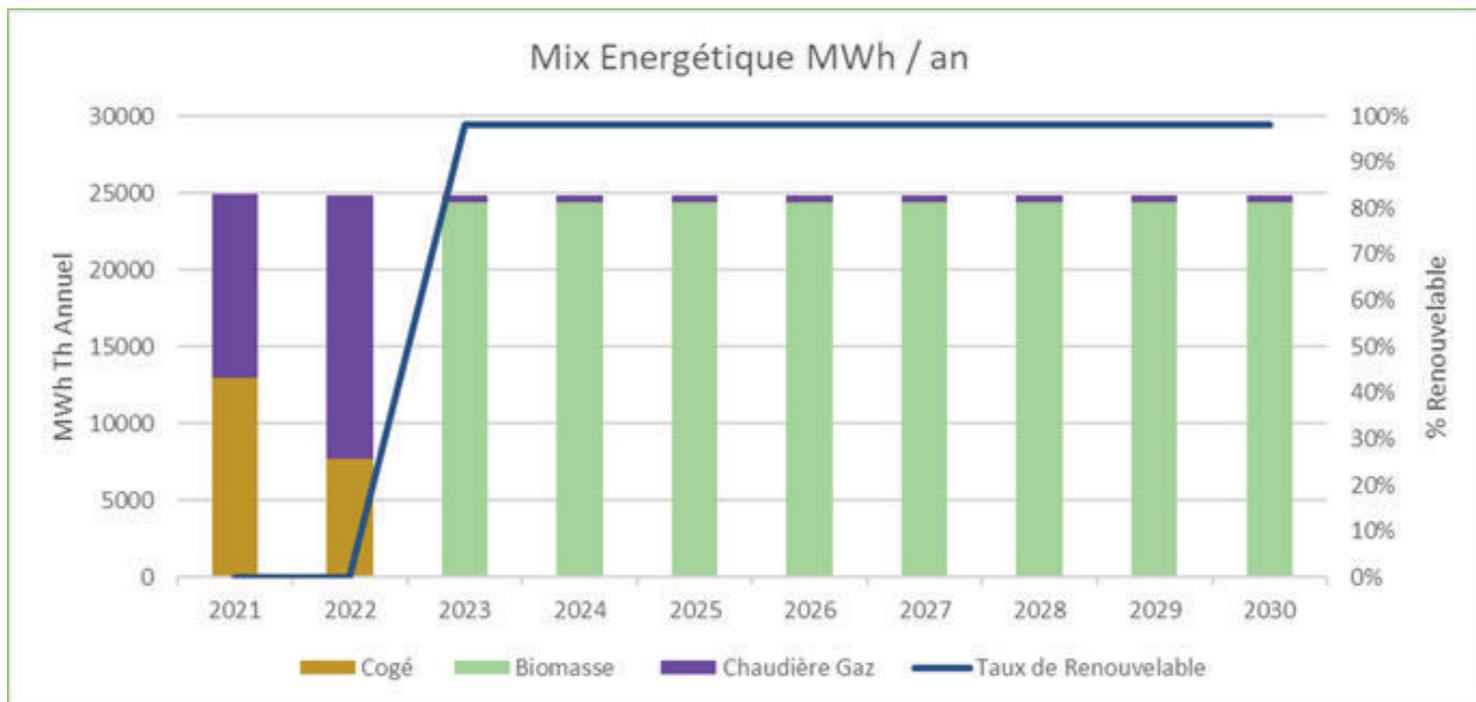

POINTS FORTS :

- 4553 T de CO₂ / an économisées
- Coût chaleur maîtrisé
- Producteur d'énergies renouvelables
- Taux de subvention 50% de l'investissement